


K1

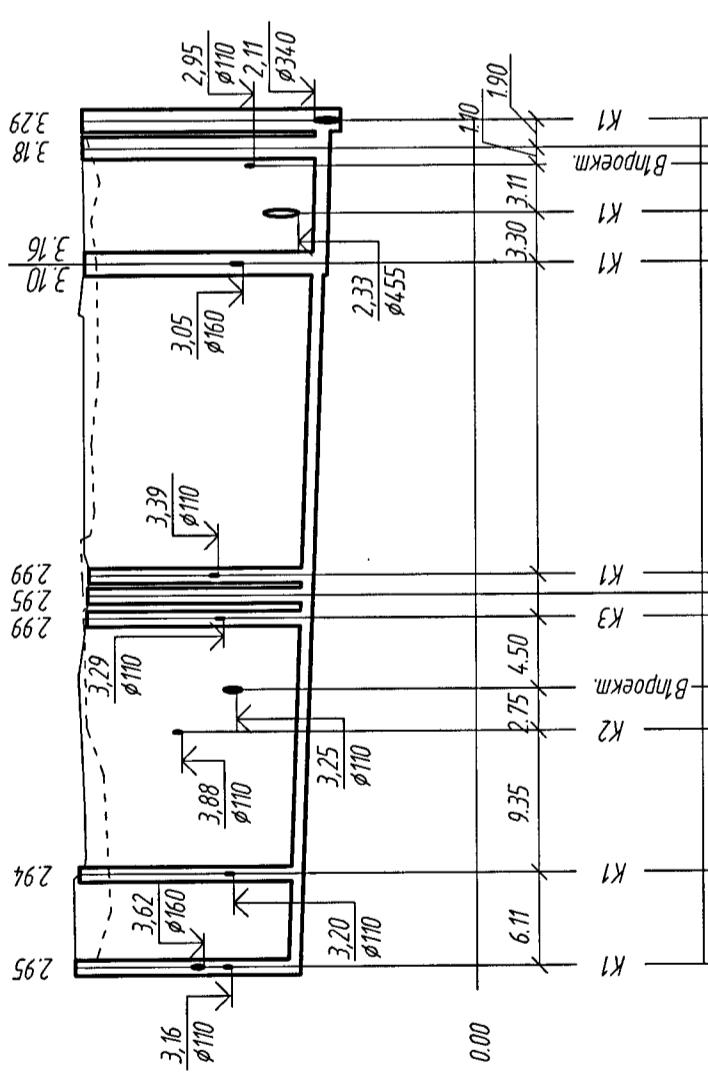


M1:500 по горизонтали
M1:100 по вертикали

Отметка низа или лотка трубы	2.372	2.330	2.227	2.207	2.212	2.202	1.960	1.927	1.911	1.910
Проектная отметка земли	5.321	5.265	5.097	5.219	5.160	5.153	5.172	5.204	5.198	5.204
Натурная отметка земли	5.040	4.877	5.011	5.201	5.208	5.208	5.011	5.097	5.097	5.204
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПП "Прагма" Ø160/139									
Оснащение	Труба ПП "Прагма" Ø200/174									
Уклон, %	7.0									
Расстояние, м	4.641	6.10	16.80	150	134	20.67	7.0	9.42	7.62	180
Номер колодца, точки, угла поворота	12	13	14	15	16	17	18	19		

* - отметку уточнить при производстве работ

K1.1

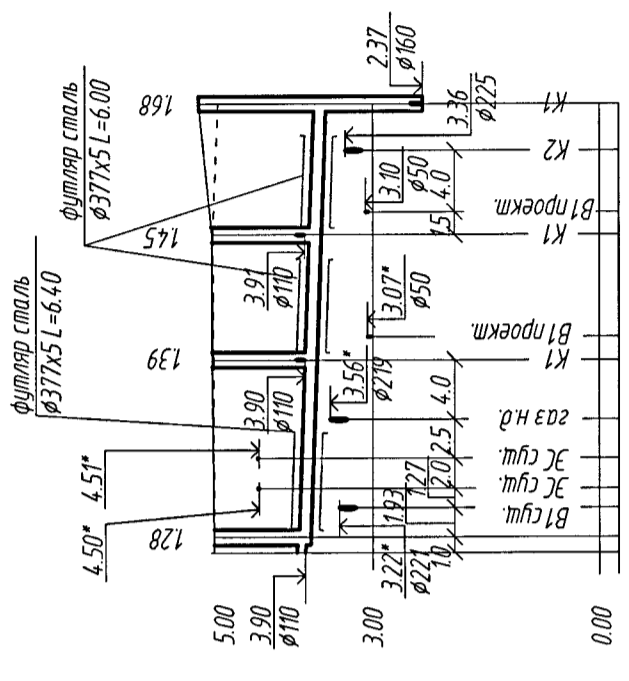

M1:500 по горизонтали
M1:100 по вертикали

Отметка низа или лотка трубы	3.820	3.897	5.097	5.097	5.127	5.130	3.682	3.622
Проектная отметка земли	5.097	5.097	5.321	5.321	5.127	5.130	5.117	5.127
Натурная отметка земли	5.097	5.097	5.040	5.040	5.108	5.117	5.117	5.108
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПП Ø=160/139 мм "Прагма"							
Оснащение	Труба ПП Ø=110/100 мм "Ссмк"							
Уклон, %	7.0							
Расстояние, м	11.70	11.70	7.0	7.0	8.70	8.10	8.60	8.60
Номер колодца, точки, угла поворота	120	120	120	120	120	120	120	120

* - отметку уточнить при производстве работ

2009-03-НВКЗ

Санкт-Петербург, С/Н, кв.24, корпус 27, между домами №2 и №6 по ул. Чудновского. Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Издк.	Подп.	Дата
Разраб.	Кочин	Лохина	Белякин		
Проверил					
Н. контр.					

Временные сети

Профиль К1, К1.1

ЗАО "МегаМед"

Санкт-Петербург 2009 г.